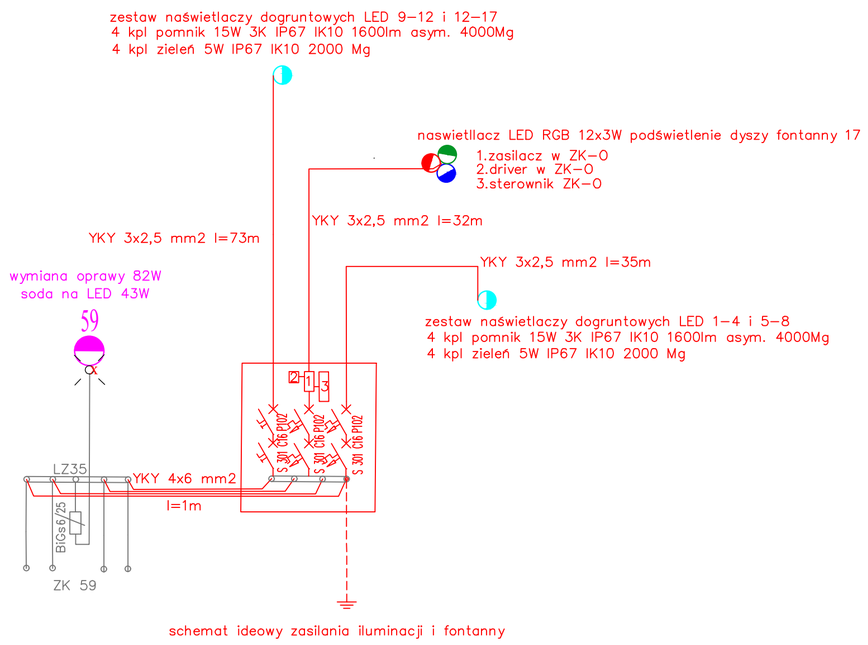

schemat ideowy zasilania iluminacji i fontanny

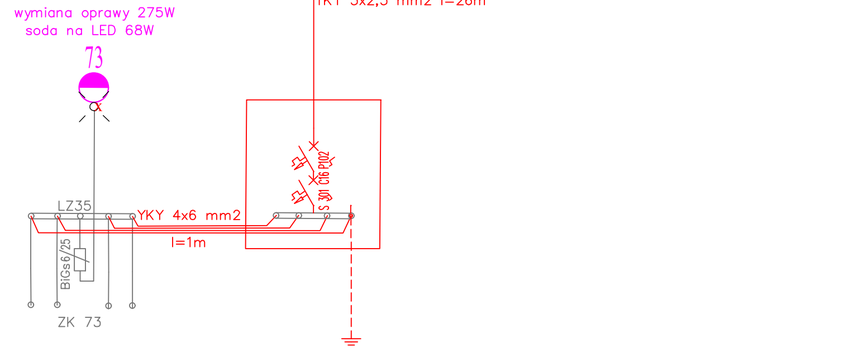

schemat ideowy zasilania iluminacji wieży Prudnickiej

UWAGA :
moce opraw i naświetlaczy podano wraz z zasilaczami
przy łączeniu naświetlaczy stosować (mufę) puszkę szczelną–żelowaną
po połączeniu naświetlaczy, przed zabrukami wykonać pomiary i próbę działania

SYSTEM OCHRONY P.PORAŻENIOWEJ
SZYBKIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI DOSTAWCY TN–C
SYSTEM SIECI ODBIORCY TN=C–S i TN–C

Legenda:
- linia kablowa YKY 3x2,5 mm2 w rurze DVK 50
- linia kablowa YAKXS 5x25 mm2 w rurze DVK 75
- linia kablowa YAKXS 4x35 mm2 w rurze DVK 75
- naświetlacz dogruntowy LED 30 W, 3000 K
- naświetlacz iluminacyjny fontanny LED 36 W, RGB
- projektor dogruntowy LED 15 W, 3000 K, projektor dogruntowy 5 W, GREEN
- oprawa LED 68 W, 3500 K, z wysięgnikiem stylizowanym
- wymiana opraw na istn. kinkiecie na LED 43 W, 3500 K
- wymiana opraw 68 W, 3500 K, na istn. wysięgniku elewacyjnym i słupie SAL
- wymiana opraw na istn. słupie na oprawy LED o mocy 43 W, 3500 K
- przebudowa - zmiana lokalizacji istn. słupa wraz z wymianą opraw na LED 43W, 3500 K

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CHLAŚCIAK, ZBIGNIEW KRZEMIŃSKI
Prudnicka 22c 40/4036
48-300 Nysa
601 535 234 604 939 665
arteriaysa@gmail.com
NIP: 753 243 92 61
REGON: 363440054

Jakiej projektowej wykonawczej w całości z tytułu wadliwej.

Inwestor:	Gmina Biała ul. Rynek 10 48-210 Biała
Nazwa i adres obiektu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY RYNEK W BIAŁEJ
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA I ZASILANIA ILUMINACJI
Stadium dokumentacji:	Projekt Wykonawczy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	Jacek Buldys	elektryczna	28/94/Op	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
610x690	kwiecień 2017	1:500	4	1	